

Avaloir de rétention, une partie, en profondeur



☐ Demande/offre

☐ Commande


Quantité _____

Société
Personne de contact
Rue
Lieu
Tél.
E-Mail
Lieu, date

Objet

Remarques

Tampon / signature client

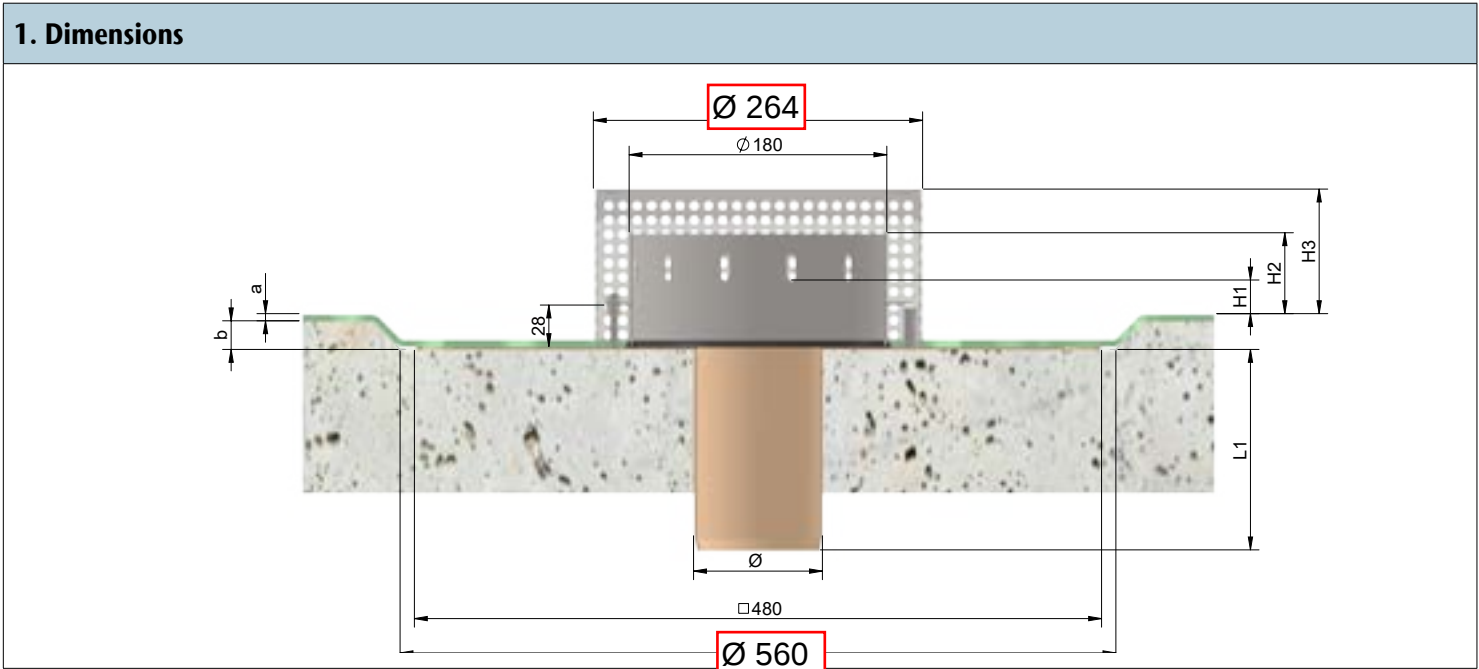

2. Spécifications / Dimensions							
Rétention d'eau permanente A partir de l'énchéité	H1		mm	Débit		l/s	>0.0 l/s - 4 l/s
Hauteur de rétention surverse à partir de l'étanchéité, min. 30 mm	H2		mm	Epaisseur de l'étanchéité	a	mm	à assurer par le client, épaisseur, min. 5 mm
Grille de protection min. 30 + H2	H3		mm	Évidement	b	mm	20 mm selon norme SIA 271 pour une surface sans pente

3. Manchons					
	Ø	Longueur L1		L standard	Commentaires
	90		mm	L1 = 300 mm	
	100		mm	L1 = 300 mm	
	125		mm	L1 = 300 mm	