


Avaloir de rétention, une partie, en profondeur



Demande/offre Commande Quantité _____

Société	Objet
Personne de contact
Rue
Lieu	Remarques
Tél.
E-Mail
Lieu, date	Tampon / signature client

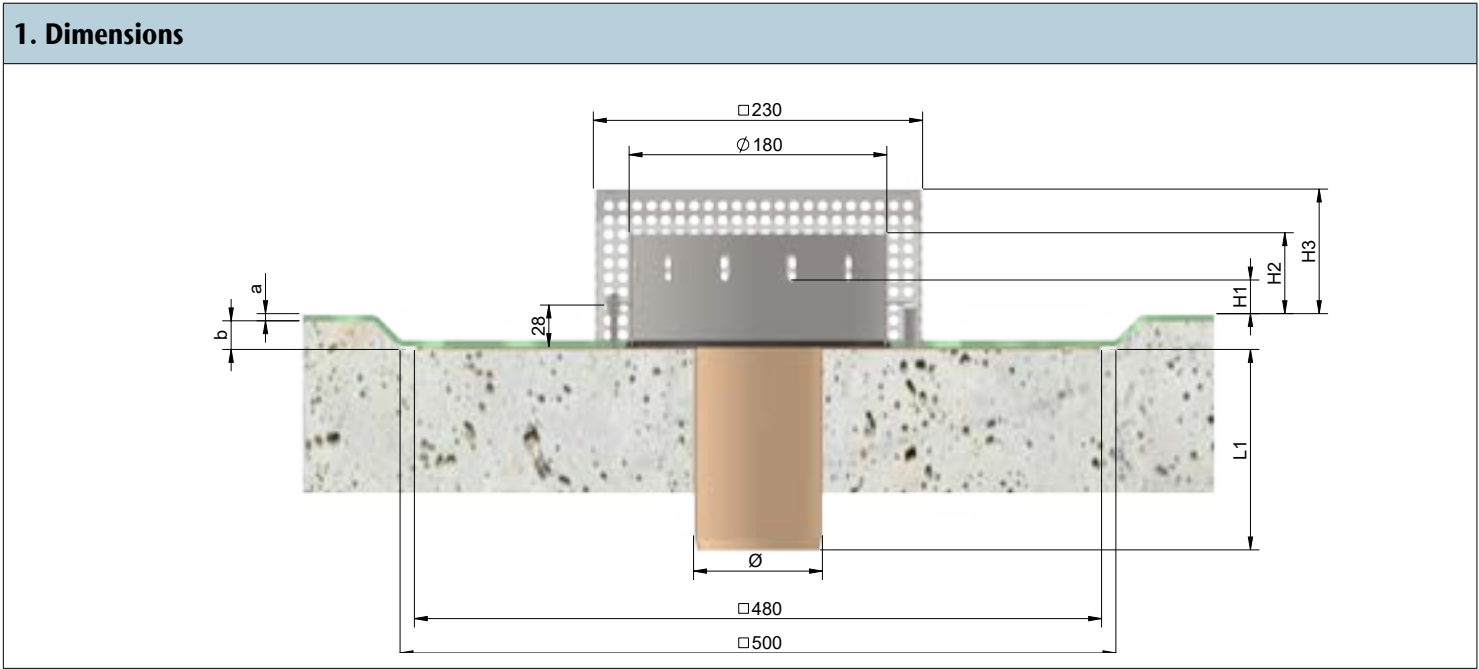

2. Spécifications / Dimensions

Rétention d'eau permanente A partir de l'échéité	H1	mm	Débit	l/s	>0.0 l/s - 4 l/s
Hauteur de rétention surverse à partir de l'étanchéité, min. 30 mm	H2	mm	Épaisseur de l'étanchéité	a	mm à assurer par le client, épaisseur, min. 5 mm
Grille de protection min. 30 + H2	H3	mm	Évidement	b	mm 20 mm selon norme SIA 271 pour une surface sans pente

3. Manchons

Ø	Longueur L1		L standard	Commentaires
90		mm	L1 = 300 mm	
100		mm	L1 = 300 mm	
125		mm	L1 = 300 mm	