

Specifiche dell'afflusso di ritenzione

ACO

Conferma dei valori di scarico

I valori di scarico individuali sono stati testati con successo internamente da ACO su un banco di prova certificato secondo la norma SN EN 1253. ACO garantisce una precisione del +/- 5% (minimo +/- 0,01 l/s) dei valori di scarico richiesti e calcolati. Questa tolleranza è stata determinata e stabilita insieme a diversi studi di progettazione, poiché non esiste una base normativa corrispondente.


Procedura di prova

SN EN 1253

Sito di produzione

Netstal (GL), Svizzera

Caratteristiche specifiche del prodotto

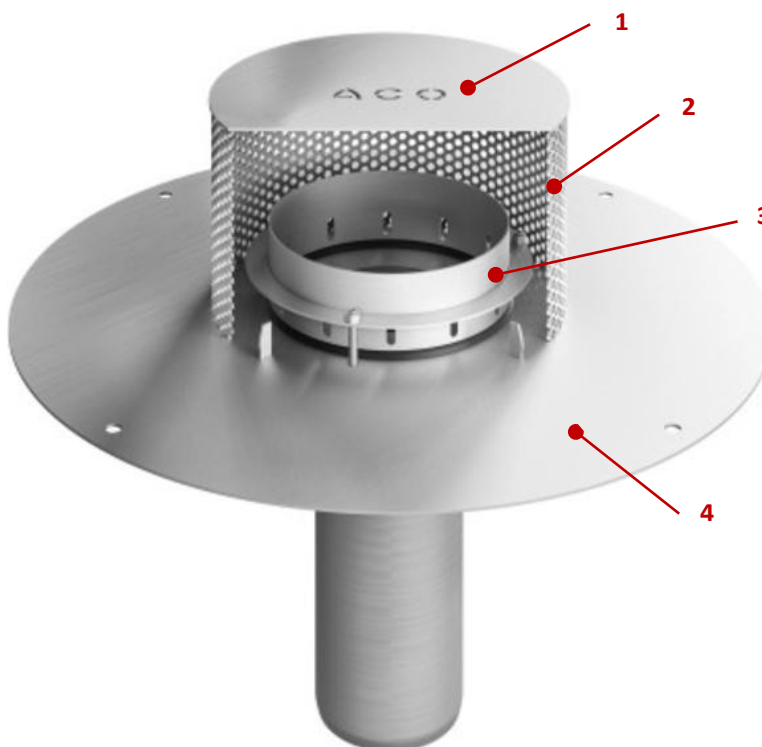

- 1** Coperchio inserito
- 2** Filtro per ghiaia inserito come altezza standard 150 mm o su misura
- 3** Unità di strozzamento, realizzata su misura (altezza di accumulo liberamente selezionabile, portata da 0,0 a 4,8 l/s)
- 4** Vassoio con flangia adesiva da 150 mm e raccordo a scelta \varnothing 90/110/125/142 mm, disponibili a magazzino